

令和6年度

赤松生涯学習センターエアコン更新工事  
実施設計書

大蔵村大字 赤松 地内

大蔵村教育委員会

## 内訳書

赤松生涯学習センターエアコン更新工事

費目・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
内訳書					
I 直接工事費					
1 空調設備工事	式	1.0			第1号明細書のとおり
II 諸経費					
諸経費	式	1.0			
工事価格	式				
消費税相当額	%	10.0			
総工事費					

大 蔵 村

## 明細書

赤松生涯学習センターエアコン更新工事

第1号明細書

費目・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
1 空調設備工事					
空冷4方向カセット形パッケージエアコン 冷5.6 暖6.3kw	基	2.0			
屋外機架台改造	基	2.0			
新規機器搬入据付	組	2.0			
冷媒用被覆銅管 φ12.7×6.35	m	25.0			
窒素ガス冷媒管気密試験	ヶ所	2.0			
冷媒管真空乾燥費	ヶ所	2.0			
冷媒管布設 φ12.7×6.35	組	2.0			
ドレン排管補修 25A	ヶ所	2.0			
リモコン交換工費	ヶ所	2.0			
渡り配線	ヶ所	2.0			
残留冷媒改修、処分 フロンガス	kg	8.0			
旧機器撤去搬出、排管解体撤去	ヶ所	2.0			
産業廃棄物処理 積込、運搬、処分料	件	2.0			
足場工 枠組足場	組	1.0			
雑材料・消耗品	式	1.0			
仮設費、養生費	組	1.0			
計					

大 蔵 村

## 赤松生涯学習センターエアコン更新工事 特記仕様書

### 1. 工事名

赤松生涯学習センターエアコン更新工事

### 2. 工事場所

大蔵村大字赤松 689-1 赤松生涯学習センター

### 3. 工期

契約締結日の翌日から90日以内

### 4. 工事内容及び仕様

#### (1) 工事箇所

1階多目的ホール

#### (2) 機種及び台数

① 4方向天井カセット形パッケージエアコン 2台

② 冷房能力 5.6kw

③ 暖房能力 6.3kw

④ 三相 200V

※参考品：三菱 PLZ-ZRMP63G3 の仕様と同等のものとし、空調能力については同等又は同等以上のものとする。

(3) 配管敷設 1式

(4) リモコン交換 2台

(5) 試験、調整費等 1式

ア 冷媒配管の気密試験及び真空乾燥作業

イ 試運転調整

(6) その他

ア 既存冷媒の改修及び処理

イ 冷媒の充填

ウ 既存機器の撤去及び処分

### 5. その他

(1) 資材本業務に使用する資材はすべて新品とする。(リサイクル品不可)

(2) 安全管理交換にあたっては、施設管理者等と打合せを行い、請負者の負担で安全確保に必要な措置を講じること。また、交換作業時の設備養生、仮設電源等について施設管理者と打合せを行い、必要な対応をすること。

(3) 工程管理

事前に施設管理者等関係機関と日程等を調整し、事故等を防止すること。

(4) 産業廃棄物等の取扱

ア 発生材は、事故等の原因とならないように、できるだけ速やかに場外へ搬出すること。

イ 廃棄物の種類別に徹底した分別を行うこと。

ウ 廃棄物の処理にあたっては、請負者が処理を行い、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）に基づき、適正に行うこと。

エ 廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業とする許可を取得している者に委託すること。

オ しゅん工時に廃棄物の種別ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真を提出すること、また、マニフェストE票等の書類を求められた場合は、速やかに関係書類を提出すること。

カ 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成13年6月22日法律第64号)等に基づき適正に処分・廃棄すること。また、これを証する書類を求められた場合は、速やかに関係書類を提出すること。

(5) 過積載の禁止資機材の運搬にあたっては、運搬車両の最大積載量を把握し、過積載を行わないよう計画した上で、記録を残すこと。また、飛散の恐れがあるものは、飛散防止対策を十分に行うこと。

(6) 清掃片付け施工中は常時後片づけ及び清掃に心がけ、発生材及び塵芥の飛散等がないようにすること。

(7) 周辺環境への配慮夜間、早朝等の作業を避けること。ただし、監督職員の承諾を受けた時はこの限りでない。

(8) 写真撮影


ア 着工前及び完成後の撮影は、同位置同方向とすること。

イ 完了後、不可視となる事項等については特に施工中の撮影に留意すること。

(9) 疑義等

ア 内容の変更が生じた場合は、その都度協議のうえ決定することとするが、軽微な変更については、設計変更の対象としない。

イ 仕様書に定めていない事項やその他疑義が生じた場合は、その都度協議のうえ決定することとする。

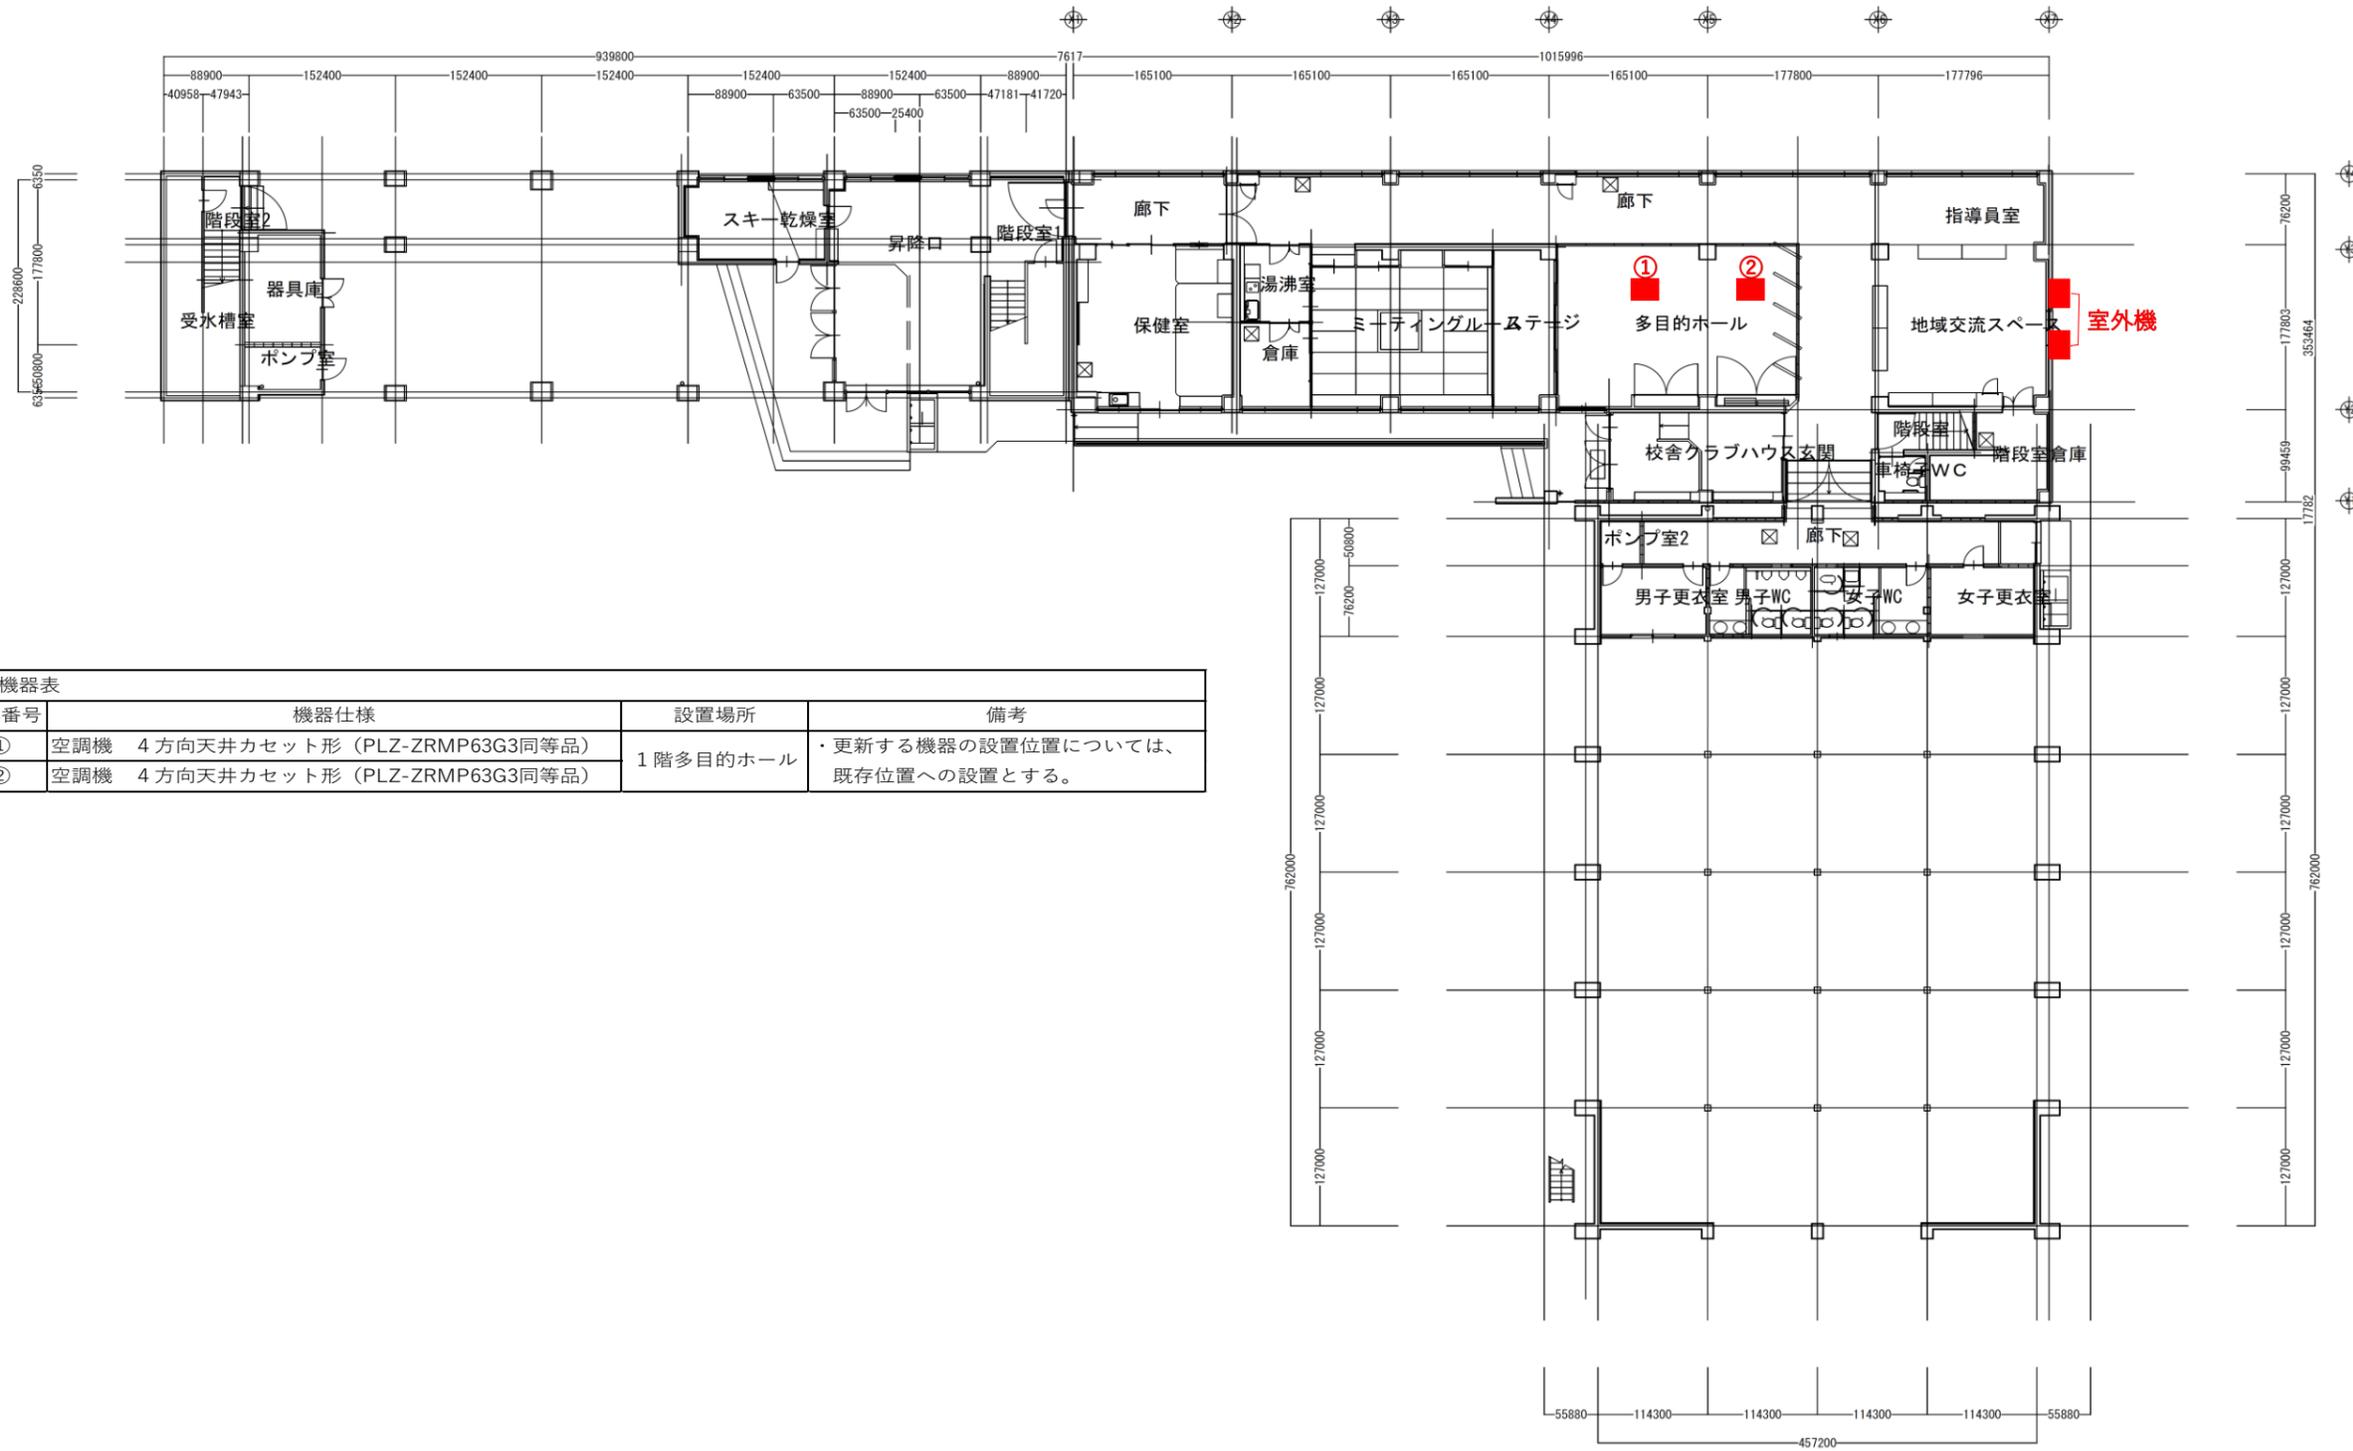

更新機器表			
機器番号	機器仕様	設置場所	備考
①	空調機 4方向天井カセット形 (PLZ-ZRMP63G3同等品)	1階多目的ホール	・更新する機器の設置位置については、 既存位置への設置とする。
②	空調機 4方向天井カセット形 (PLZ-ZRMP63G3同等品)		